

Tifell



30 1981  
AÑOS 2011


## ECODACC 3

Estaciones individuales  
para instalaciones centralizadas

# ECODACC 3


contabilización de los consumos de la calefacción y del agua caliente sanitaria

## Pérdida de carga del módulo de calefacción

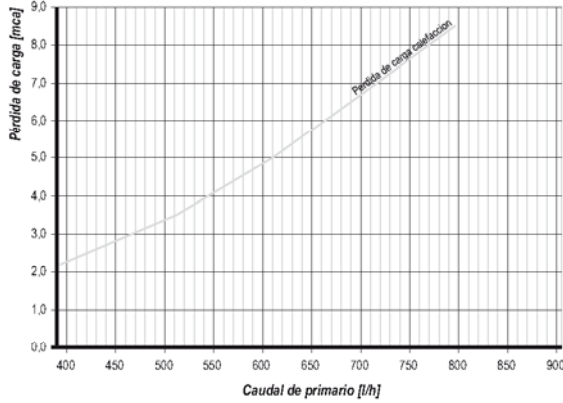


Las estaciones **DACC 3** permiten la contabilización individual de:

- los consumos de un sistema de calefacción centralizado y
- los consumos de ACS centralizada.

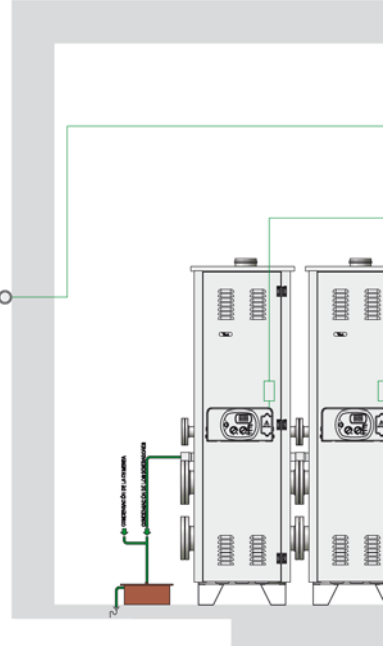

# DIMENSIONES

dimensiones generales Ecodacc 3

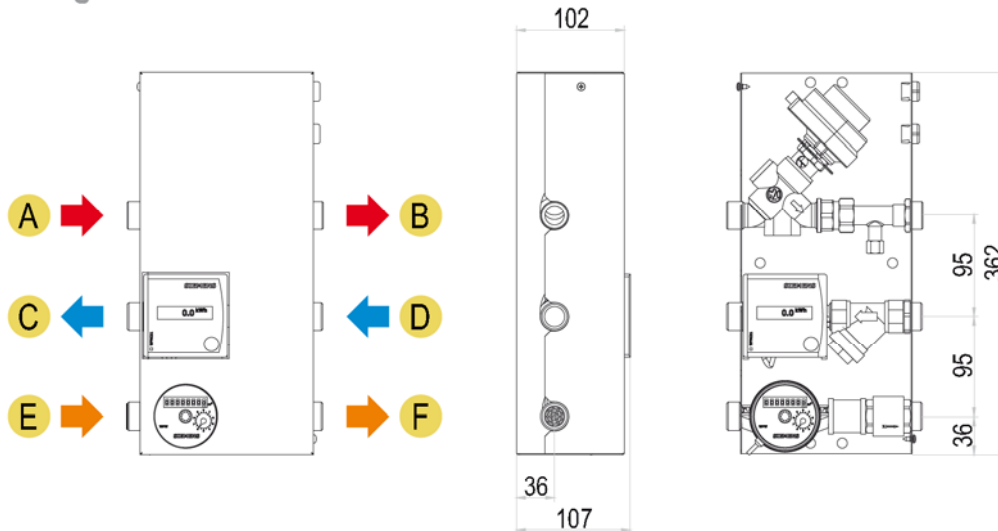


### Conexiones

Letra	Descripción	Tamaño
A	Ida de calefacción	3/4" M
B	Salida de calefacción a vivienda	3/4" M
C	Retorno de calefacción	3/4" M
D	Retorno de la calefacción de vivienda	3/4" M
E	Entrada de ACS	3/4" M
F	Salida de ACS a vivienda	3/4" M

# CARACTERÍSTICAS

tabla de características

Modelo	ACS		Calefacción			Contabilización			Comunicaciones	
	Individual Instantánea	Acumulada Centralizada	Todo-Nada	Modulante	Equilibrado dinámico	kCal	ACS	Agua Fría	MBus	Telegestión
ECODACC 3 S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ECODACC 3 S ED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ECODACC 3 S +	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ECODACC 3 S + ED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

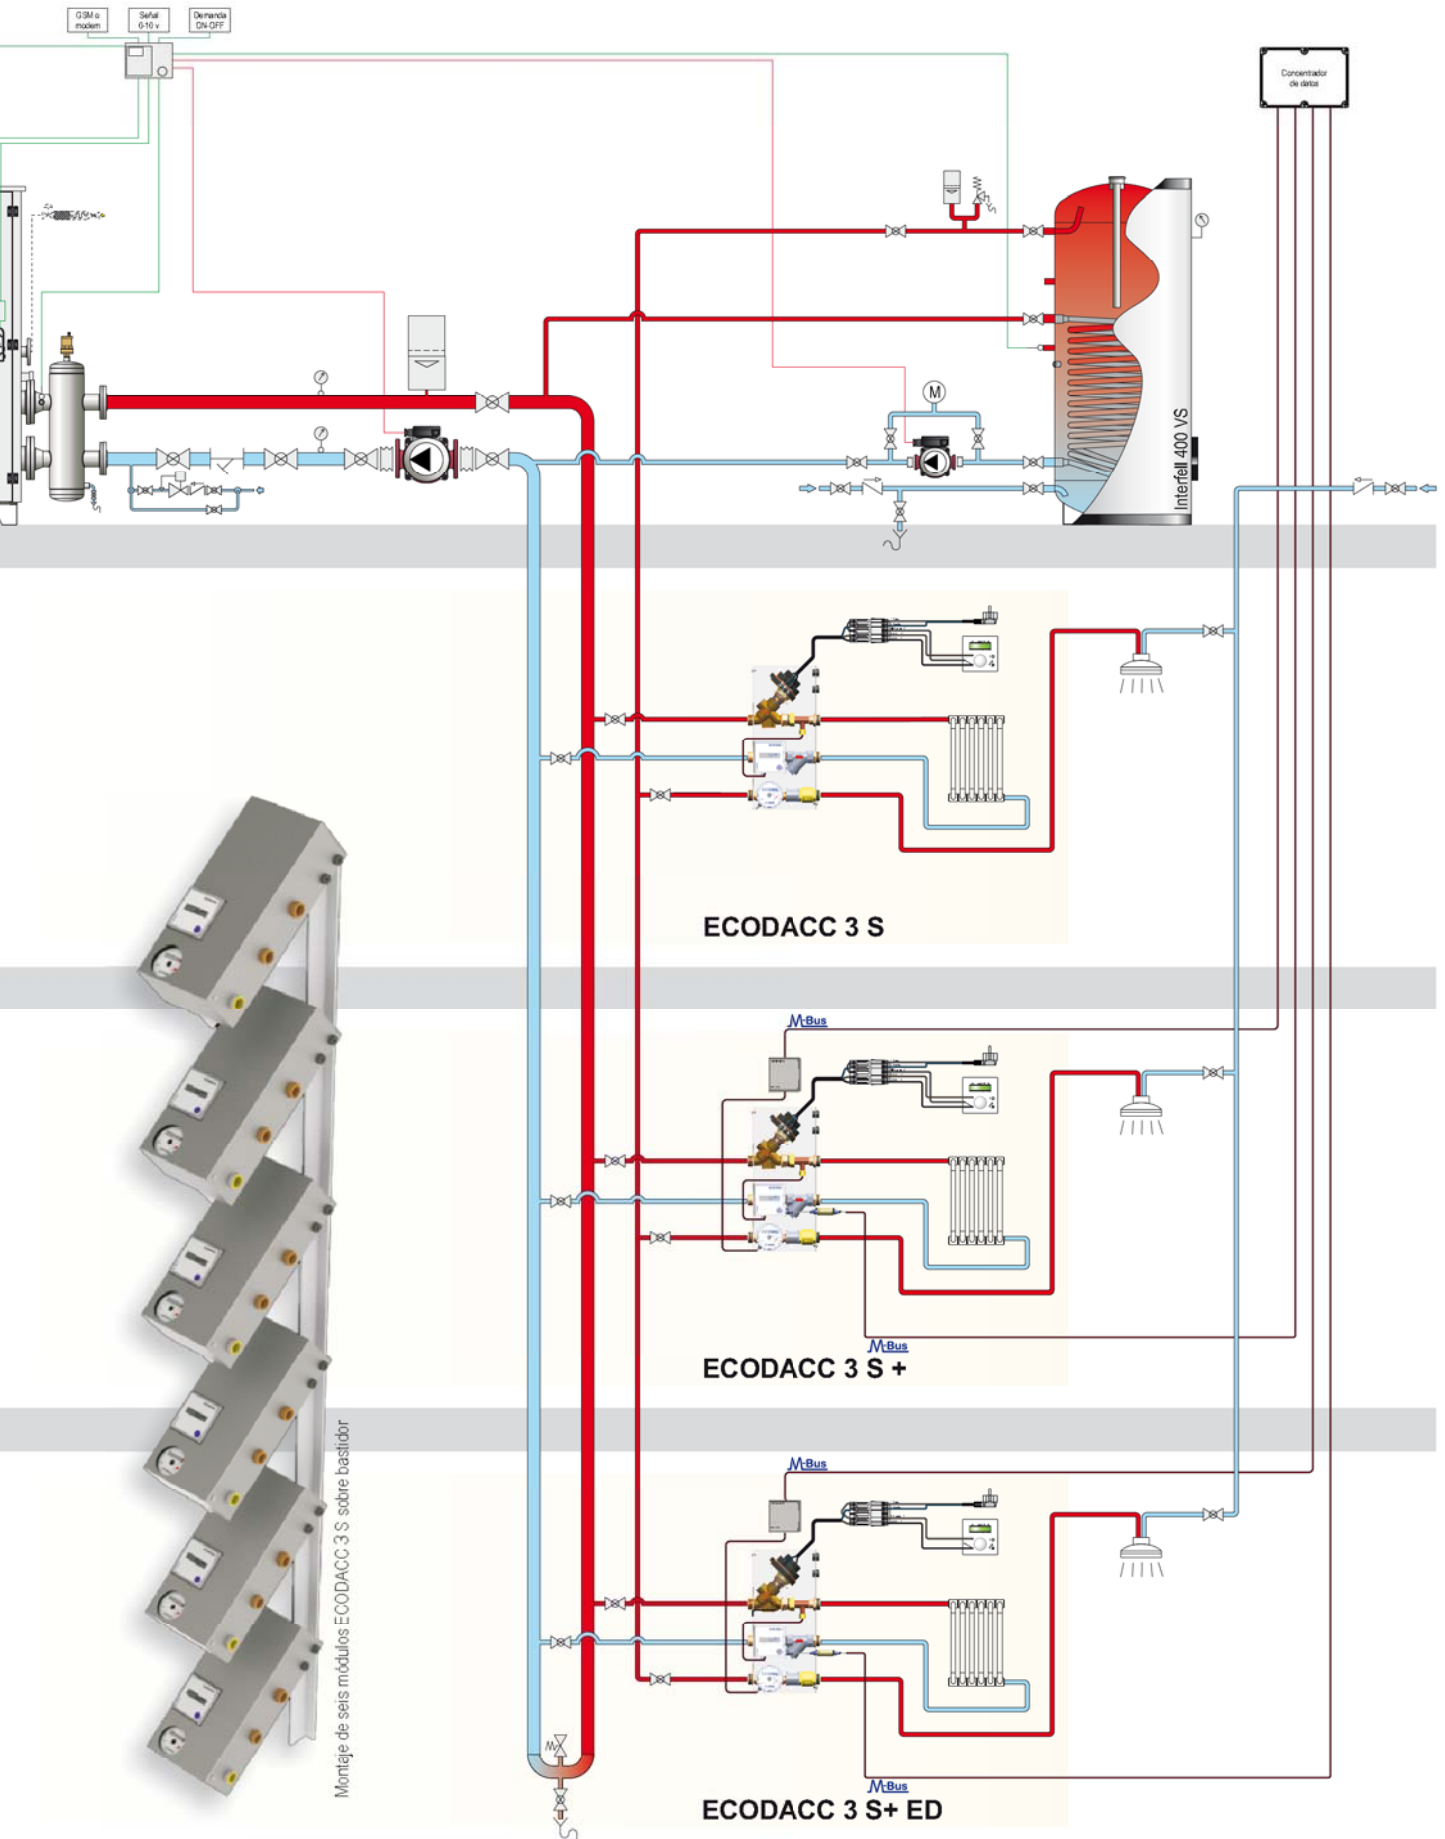

Montaje de seis módulos Ecodacc 3 S sobre bastidor

Los esquemas son orientativos



Tifell electro solar s.a.  
Vitoriabidea, 10  
E-01010 VITORIA  
Tfno.: (+34) 945 249 300  
Fax: (+34) 945 246 181  
[www.tifell.com](http://www.tifell.com)